
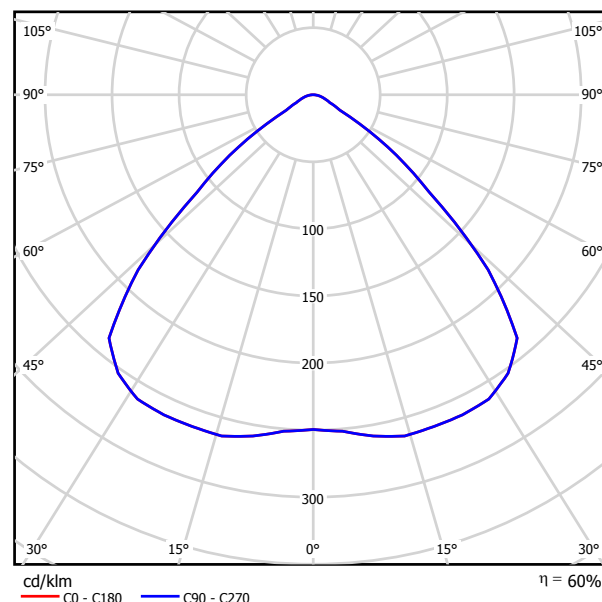


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Philips Rotaris TBS742 1xTL5C60W/830 / Karta danych oprawy

Wylot światła 1:

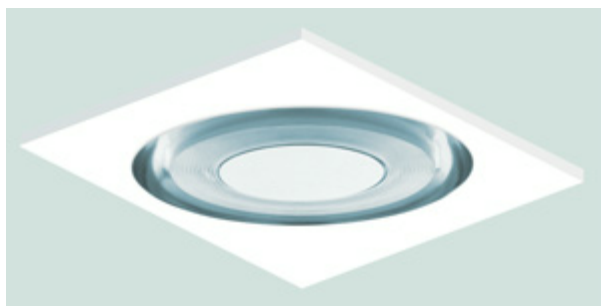


Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 66 96 99 100 60

Wylot światła 1:

Oszacowanie oświetlenia według UGR										
ρ Sufit	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Ściany	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Podłoga	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Koordinaty pomieszczenia x y	Kierunek spojrzenia w poprzek do osi lampy					Kierunek spojrzenia wzdłuż do osi lampy				
2H	2H	16.1	17.1	16.4	17.4	17.6	16.1	17.1	16.4	17.4
	3H	16.1	17.0	16.4	17.2	17.5	16.1	17.0	16.4	17.2
	4H	16.1	16.9	16.4	17.2	17.5	16.1	16.9	16.4	17.2
	6H	16.0	16.8	16.4	17.1	17.4	16.0	16.8	16.4	17.1
	8H	16.0	16.8	16.4	17.1	17.4	16.0	16.8	16.4	17.1
4H	12H	16.0	16.7	16.4	17.1	17.4	16.0	16.7	16.4	17.1
	2H	16.0	16.9	16.3	17.2	17.4	16.0	16.9	16.3	17.2
	3H	16.0	16.8	16.4	17.1	17.4	16.0	16.8	16.4	17.1
	4H	16.1	16.7	16.5	17.0	17.4	16.1	16.7	16.5	17.0
	6H	16.1	16.6	16.5	17.0	17.4	16.1	16.6	16.5	17.0
8H	8H	16.1	16.6	16.5	17.0	17.4	16.1	16.6	16.5	17.0
	12H	16.1	16.6	16.6	17.0	17.4	16.1	16.6	16.6	17.0
	4H	16.0	16.5	16.4	16.9	17.3	16.0	16.5	16.4	16.9
	6H	16.1	16.5	16.5	16.9	17.4	16.1	16.5	16.5	16.9
	8H	16.1	16.5	16.6	16.9	17.4	16.1	16.5	16.6	16.9
12H	12H	16.1	16.4	16.6	16.9	17.4	16.1	16.4	16.6	16.9
	4H	16.0	16.4	16.4	16.8	17.3	16.0	16.4	16.4	16.8
	6H	16.1	16.4	16.5	16.8	17.3	16.1	16.4	16.5	16.8
	8H	16.1	16.4	16.6	16.9	17.4	16.1	16.4	16.6	16.9
Wariacja pozycji obserwatora dla odstępów opraw S										
S = 1.0H	+1.3 / -2.1					+1.3 / -2.1				
S = 1.5H	+2.7 / -5.2					+2.7 / -5.2				
S = 2.0H	+4.5 / -6.0					+4.5 / -6.0				
Tabela standardowa	BK01					BK01				
Składnik sumy korekty	-3.5					-3.5				
Poprawione wskaźniki oświetlenia odniesione do 5000lm Całkowity strumień świetlny										

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

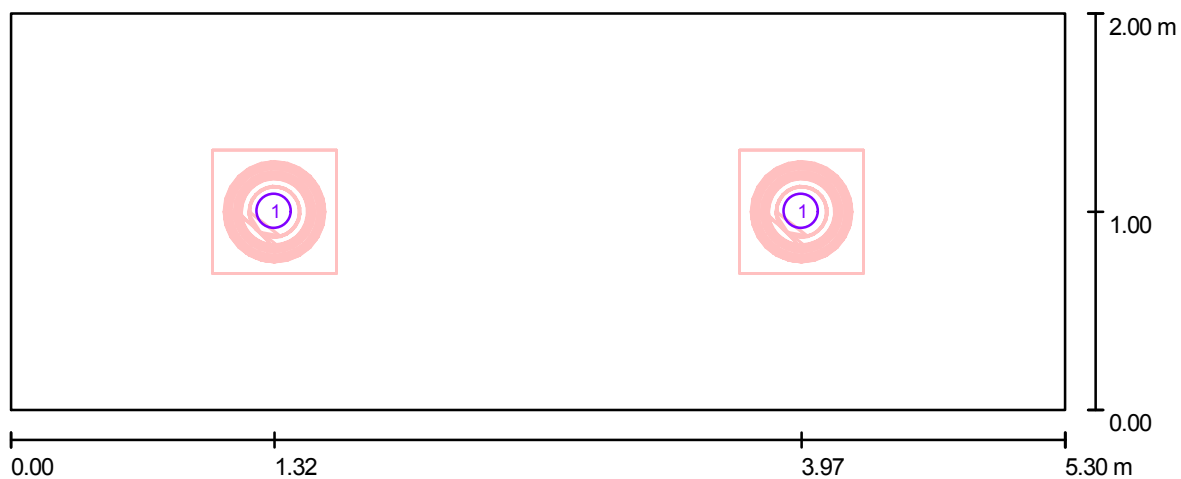Pomieszczenie 1 / Oprawy (plan rozmieszczenia)


Skala 1 : 38

Lista opraw

Nr.	Ilość	Etykieta
1	2	Philips Rotaris TBS742 1xTL5C60W/830

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1 / Powierzchnia obliczeniowa 1 / Izolinie (E, prostopadle)

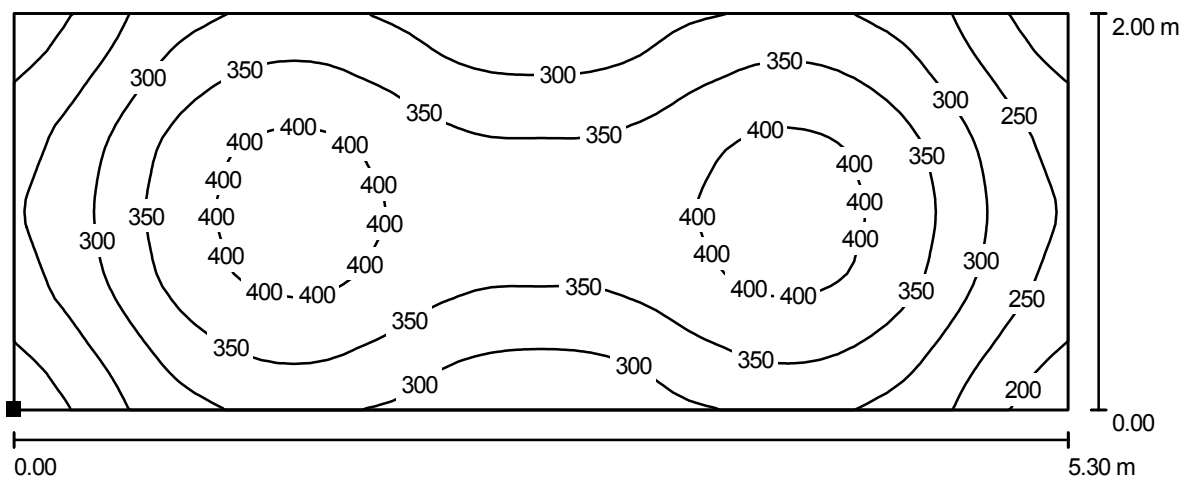

Wartości Lux, Skala 1 : 38

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)



Siatka: 64 x 32 Punkty

E_m [lx]
330

E_{min} [lx]
174

E_{max} [lx]
419

E_{min} / E_m
0.53

E_{min} / E_{max}
0.41